

Формуляр для заказа штекера SEIK

Фирма: _____ Имя: _____

Телефон: _____ Дата: _____

E-Mail: _____ Подпись: _____

Производитель кабеля: _____ Тип кабеля: _____

Аппаратная часть: Размер 0 ☐ Размер 1 ☐ Размер 2 ☐ Размер 3 / 3-S ☐

Применение: Внутреннее ☐ Наружное ☐ Прибрежное (солёная вода) ☐ Стойкий к почве ☐ ATEX/IECEx ☐
(Штекеры) только размер 1 $U_m = 11$ кВ


Окружающие условия, наинизшая температура: до - 25°C ☐ - 25°C до - 50°C ☐ (только без отпайки)

Установка: Вертикально сверху ☐ Другое ☐

Ёмкостная отпайка для определения наличия напряжения: да ☐ нет ☐

Напряжения: U_0 (проводник-земля) _____ кВ U_n (проводник-проводник) _____ кВ U_m (Макс. рабочее напряжение $2 \times U_0$) _____ кВ

Конструкция кабеля: Одножильный ☐ Трёхжильный ☐

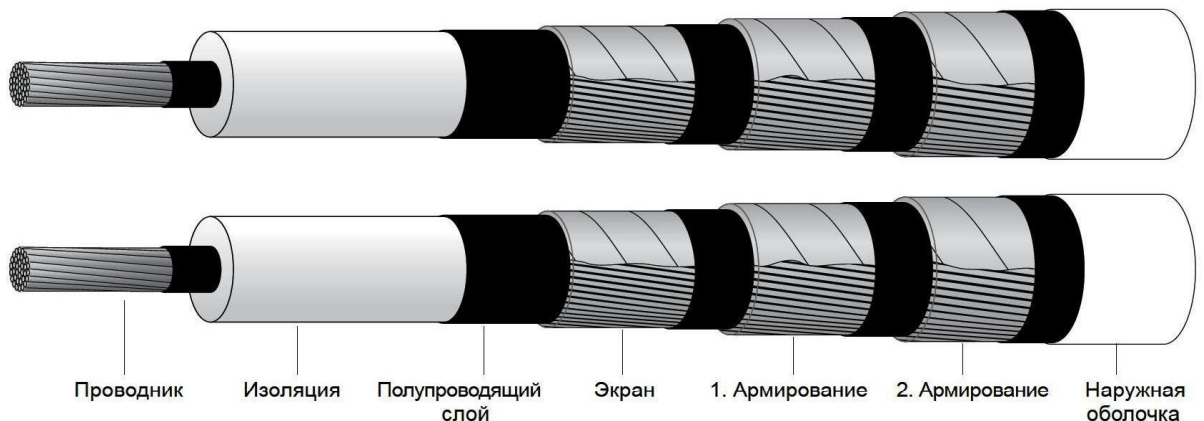

Диаметр (мм) _____

Поперечное сечение (мм²) _____

Толщина стенки (мм) _____

Круглый, многопроволочный RM ☐	PE/VE ☐	Экструдирован ☐	Медная проволока ☐	Медная проволока ☐	Медная проволока ☐	PE ☐
Секторный, многопроволочный SM ☐	EPR ☐	Легко снимающийся ☐	Медная лента ☐	Медная лента ☐	Медная лента ☐	PVC ☐
Круглый, однопроволочный RE ☐		Графитированный ☐	Алюминиевая проволока ☐	Алюминиевая проволока ☐	Алюминиевая проволока ☐	
Секторный, однопроволочный SE ☐		Без проводящего слоя ☐	Алюминиевая лента ☐	Алюминиевая лента ☐	Алюминиевая лента ☐	
Круглый, сверхгибкий RF ☐			Свинцовая оболочка ☐	Свинцовая оболочка ☐	Свинцовая оболочка ☐	
			Гофрированная медная оболочка ☐	Гофрированная медная оболочка ☐	Гофрированная медная оболочка ☐	
			Гофрированная алюминиевая оболочка ☐	Гофрированная алюминиевая оболочка ☐	Гофрированная алюминиевая оболочка ☐	
			С оптоволоком ☐	С оптоволоком ☐	С оптоволоком ☐	
			Заземляющие проводки до 3 шт ☐	Заземляющие проводки до 3 шт ☐	Заземляющие проводки до 3 шт ☐	

Примечания: _____
